



R1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

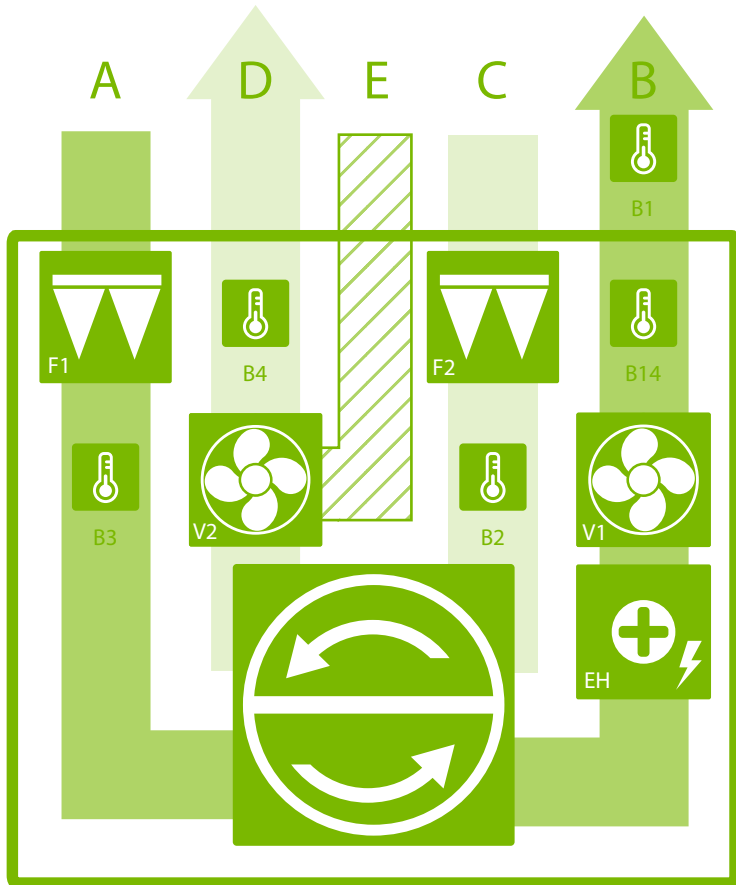

L1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

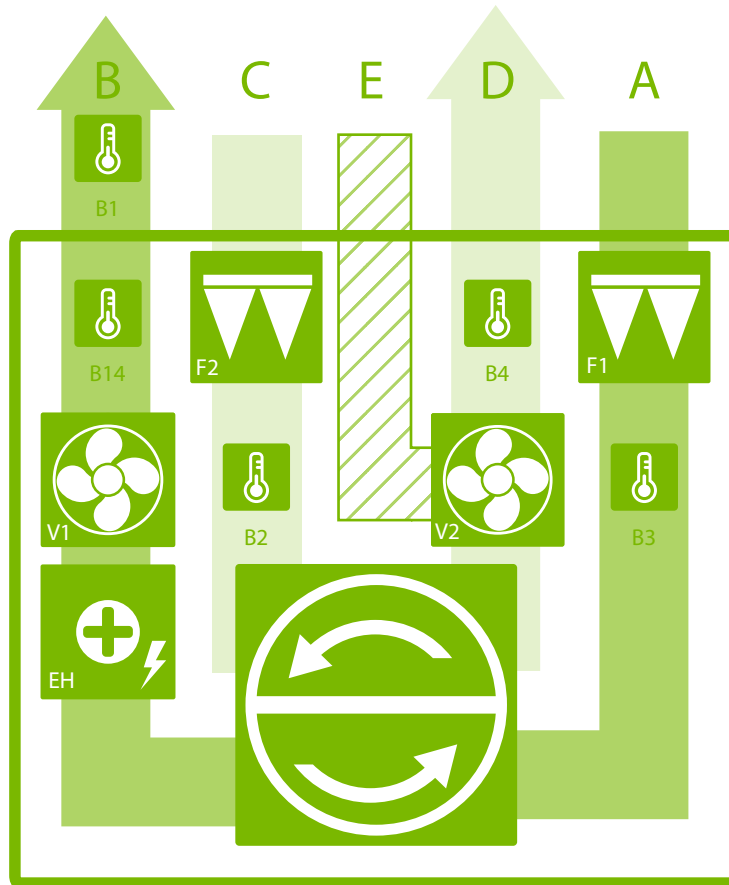

A
B
C
D
E

Iš lauko imamas oras / Outdoor intake /
Наружный воздух

Tiekiamas oras / Supply air /
Приточный воздух

Iš patalpų šalinamas oras / Indoor extract air /
Вытяжной воздух с помещения

Išmetamas oras / Exhaust air /
Удаляемый воздух

Papildomas ištraukimas / Additional extract /
Дополнительная вытяжка



Rotorinis rekuperatorius / Rotary heatexchanger /
Ротационный теплоутилизатор



Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply
temperature sensor / Датчик приточной
температуры

B1



Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract
temperature sensor / Датчик вытяжной
температуры

B2



Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor
temperature sensor / Датчик наружной
температуры

B3



Išmetamo oro temperatūros jutiklis / Exhaust
temperature sensor / Датчик температуры
удаляемого воздуха

B4



Temperatūros jutiklis po rekuperatoriaus /
Temperature sensor after exchanger / Датчик
температуры после рекуператора

B14



Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan /
Вентилятор приточного воздуха

V1



Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan /
Вентилятор вытяжного воздуха

V2



Pirminis elektrinis šildytuvas / Electrical
preheater / Электрический преднагреватель

EH1



Elektrinis šildytuvas / Electrical heater /
Электрический нагреватель

EH



Lauko oro filtras / Outdoor air filter /
Фильтр наружного воздуха

F1



Patalpos oro filtras / Extract air filter /
Фильтр вытяжного воздуха

F2