



R1

APŽIŪROS PUSĖ  
INSPECTION SIDE  
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

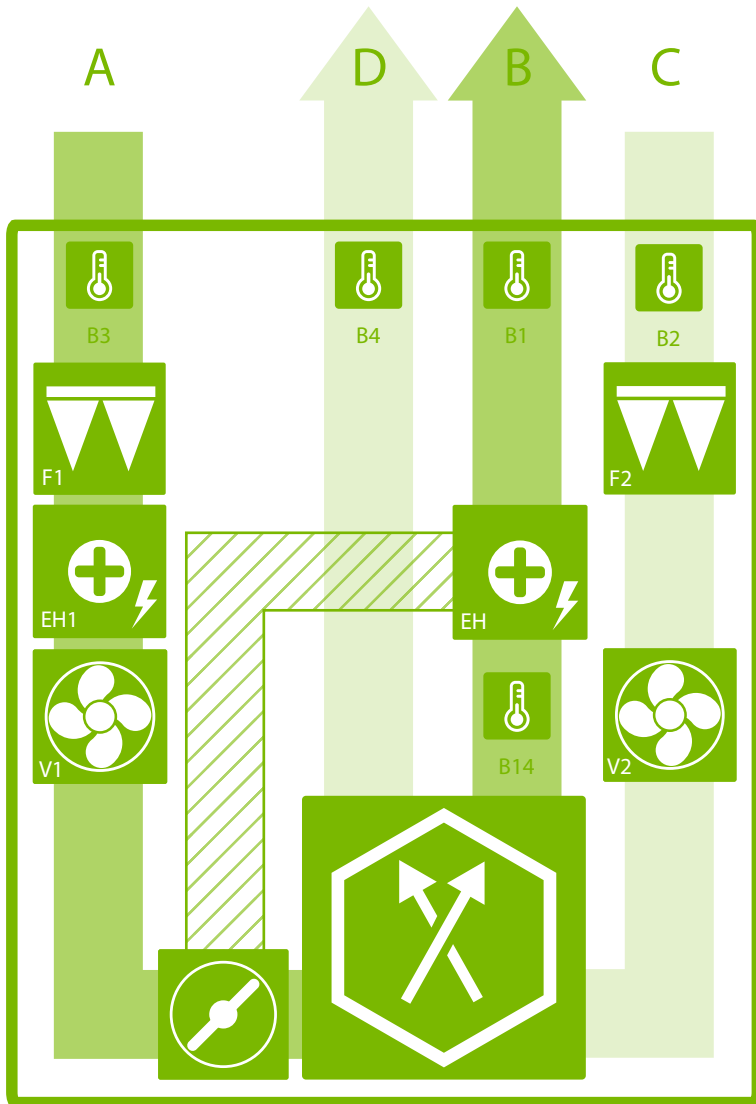

L1

APŽIŪROS PUSĖ  
INSPECTION SIDE  
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

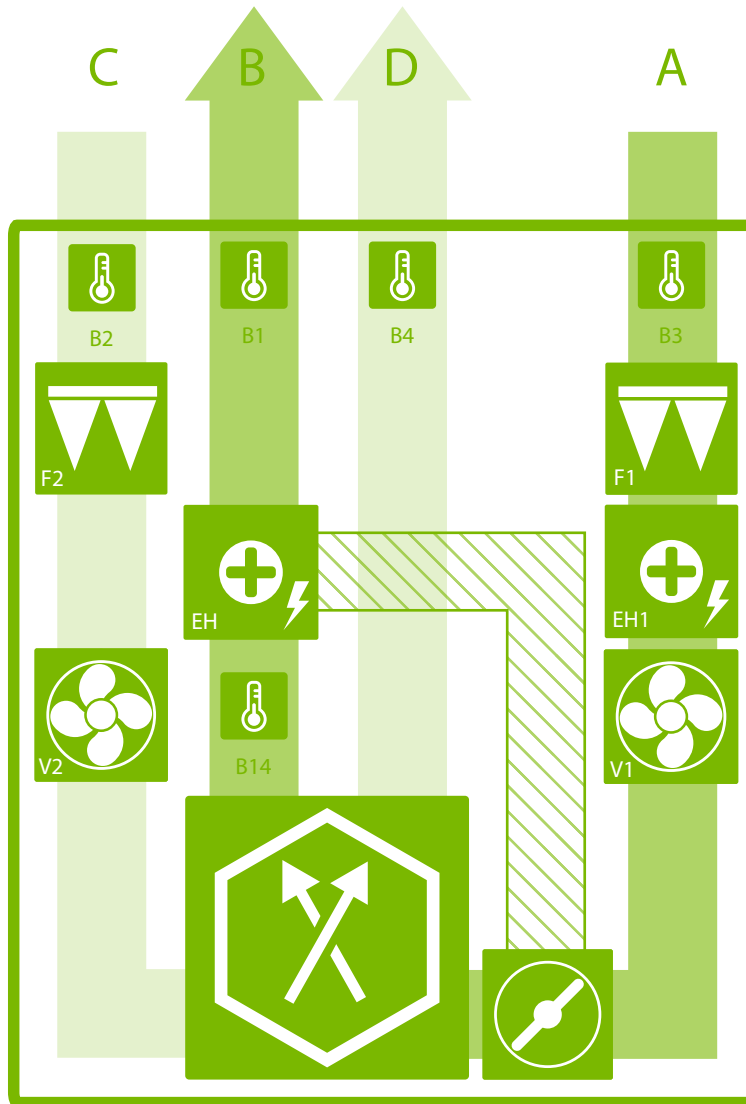

A  
B  
C  
D

Iš lauko imamas oras / Outdoor intake / Наружный воздух

Tiekiamas oras / Supply air / Приточный воздух

Iš patalpų šalinamas oras / Indoor extract air / Вытяжной воздух с помещения

Išmetamas oras / Exhaust air / Удаляемый воздух



Priešrovinis rekuperatorius / Counterflow heatexchanger / Противоточный рекуператор



Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply temperature sensor / Датчик приточной температуры



Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract temperature sensor / Датчик вытяжной температуры



Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor temperature sensor / Датчик наружной температуры



Išmetamo oro temperatūros jutiklis / Exhaust temperature sensor / Датчик температуры удаляемого воздуха



Temperatūros jutiklis po rekuperatoriaus / Temperature sensor after exchanger / Датчик температуры после рекуператора



Oro apylankos sklendė / Air by-pass damper / Заслонка обходного воздуха



Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan / Вентилятор приточного воздуха



Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan / Вентилятор вытяжного воздуха



Pirminis elektrinis šildytuvas / Electrical preheater / Электрический преднагреватель



Elektrinis šildytuvas / Electrical heater / Электрический нагреватель



Lauko oro filtras / Outdoor air filter / Фильтр наружного воздуха



Patalpos oro filtras / Extract air filter / Фильтр вытяжного воздуха